


# 燃焼・火災 1. チタン製圧力容器やバルブ(潜水ポンベやレギュレータなど)発火

・事例 右図のよう  
に燃焼。チタン  
製圧力容器やバル  
ブ(潜水ポンベやレ  
ギュレータなど)  
に高濃度酸素ガス使  
用。調整中に発  
火

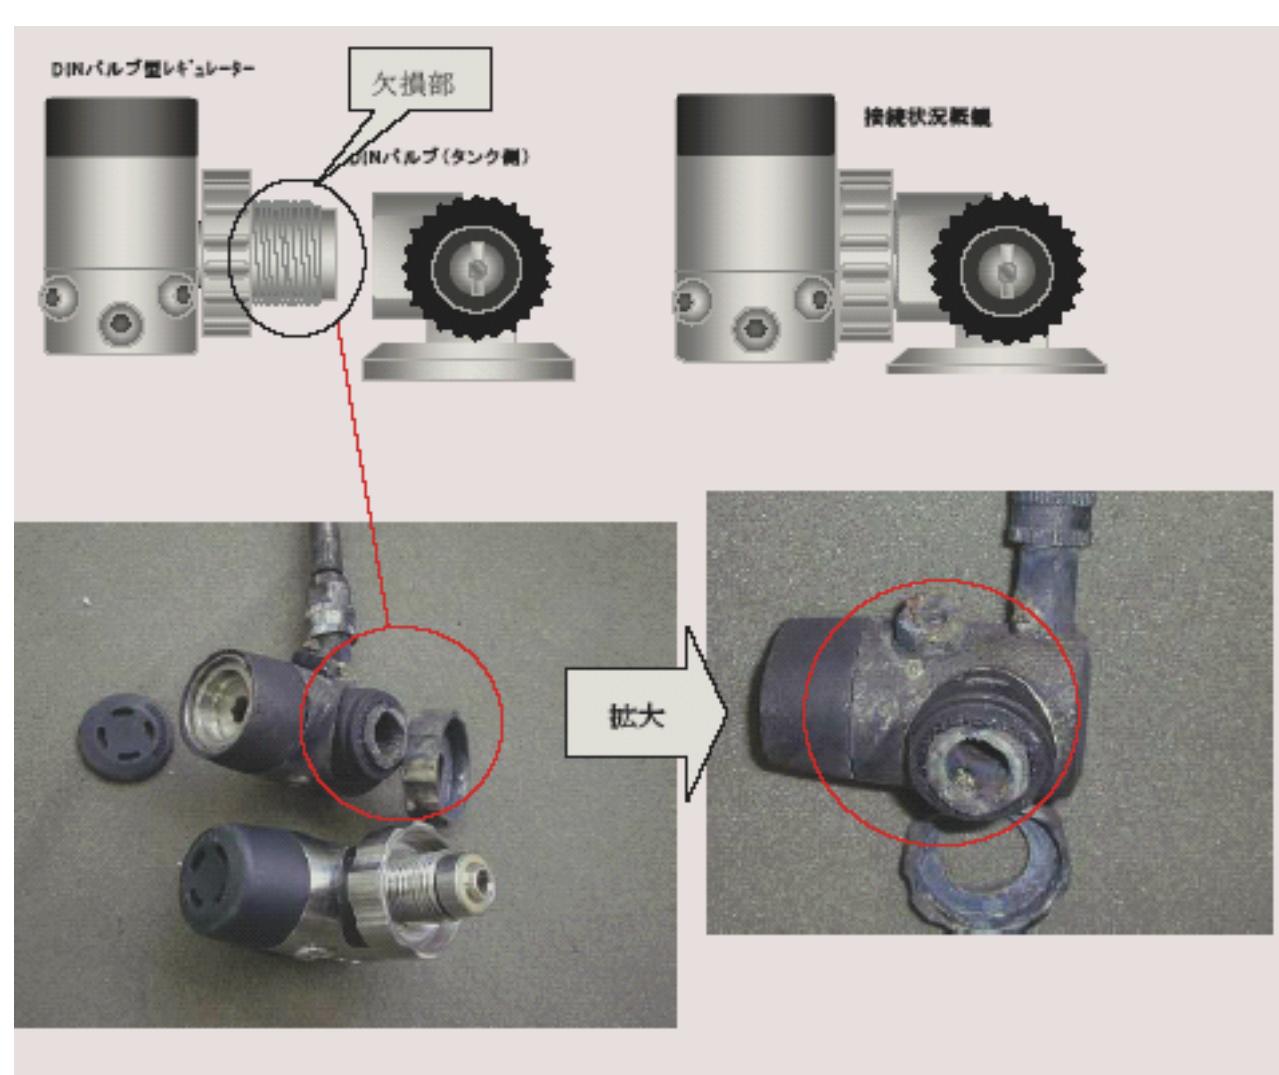

・対策 チタン製容器  
やバルブに純酸素  
や高濃度酸素ガス  
を充填したり、使用  
することは避けて  
ください。